065 WK

ECH 11

EBF 11

EM 11

ECL 11

AZ 11

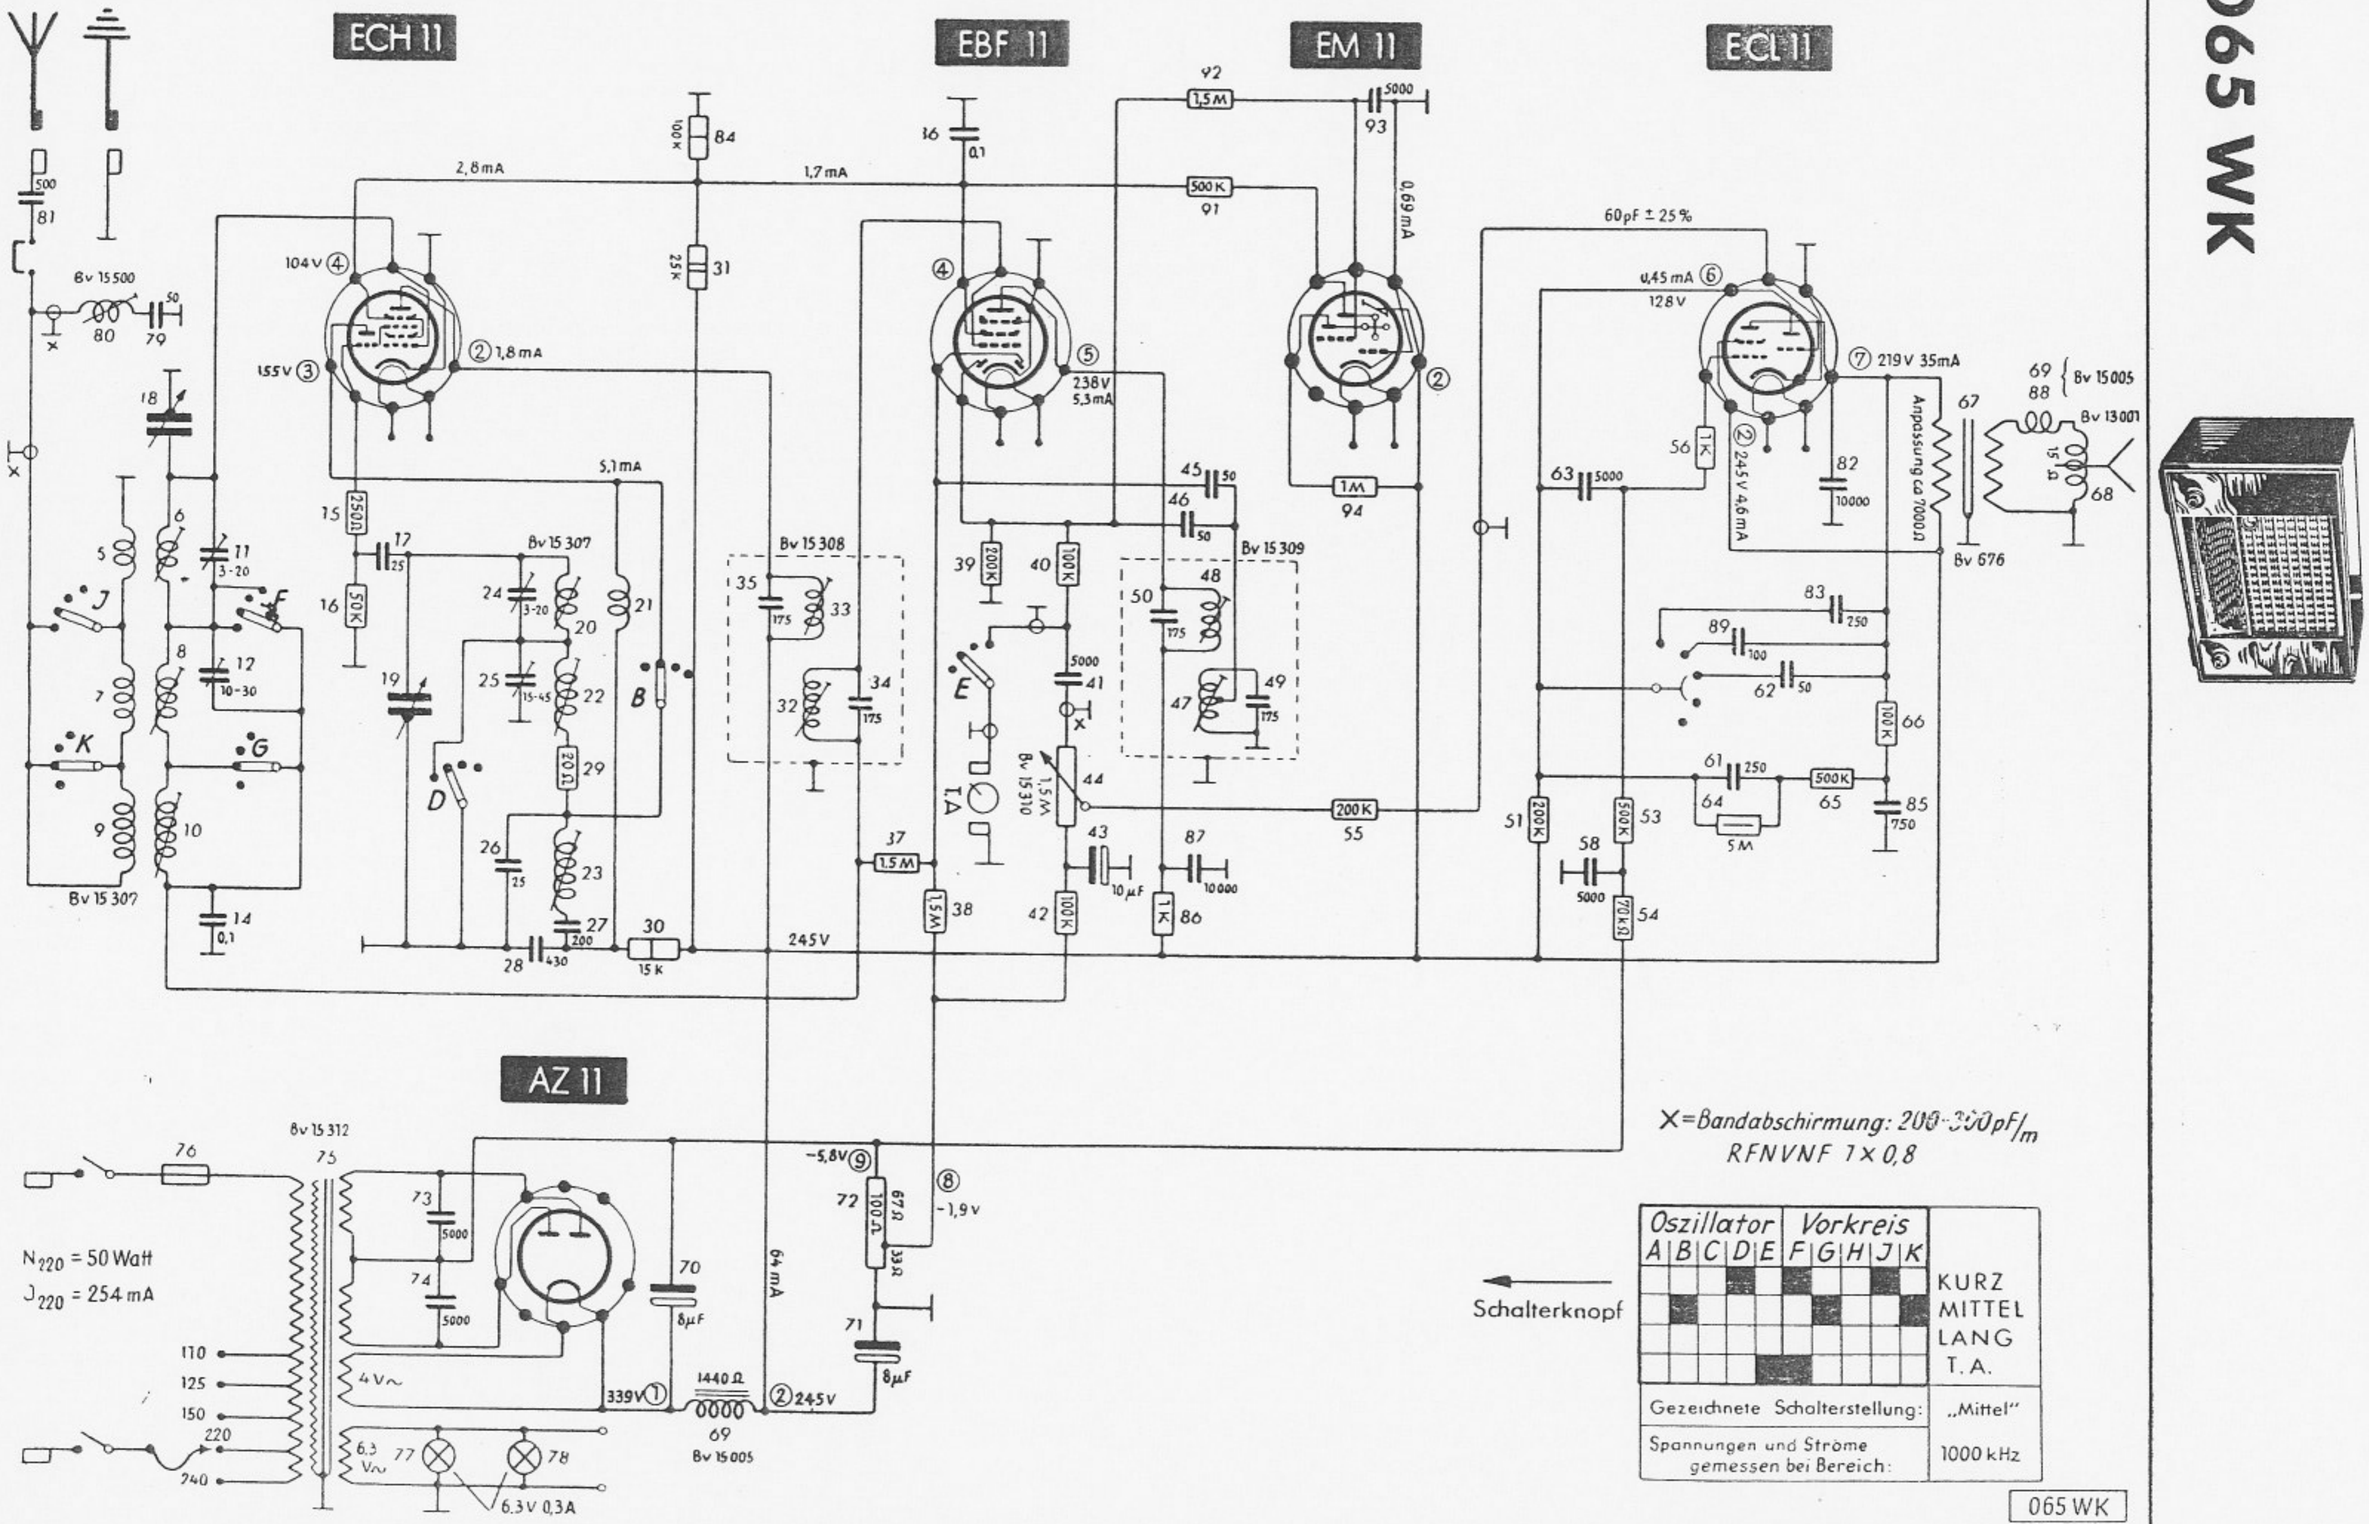

X = Bandabschirmung: 200–300 pF/m
RFNVNF 7 × 0,8

Oszillator A	B	C	D	E	Vorkreis F	G	H	J	K	
			■		■			■		KURZ
	■					■			■	MITTEL
										LANG
			■	■	■			■	■	T. A.

Gezeichnete Schalterstellung:	„Mittel"
Spannungen und Ströme gemessen bei Bereich:	1000 kHz

065 WK